L = LARGEUR DE L'ISOLANT (mm)

		X (PROFONDEUR)											
		1800-1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	700	600	500
		ÉP. (ÉPAISSEUR)											
		50	50	50	50	50	50	75	75	75	75	75	75
D (DIAMÈTRE)	150 @ 250	800	800	1400	1400	1400	2000	2000	2000	2600	2600	2600	3200
	300 @ 450	800	1400	1400	1400	2000	2000	2000	2600	2600	2600	3200	3200
	500 @ 600	1400	1400	1400	2000	2000	2000	2600	2600	2600	3200	3200	3200
	675 @ 1200	2000	2000	2000	2600	2600	2600	3200	3200	3200	3800	3800	3800
	1350 @ 1500	2000	2600	2600	2600	3200	3200	3200	3800	3800	3800	5000	5000

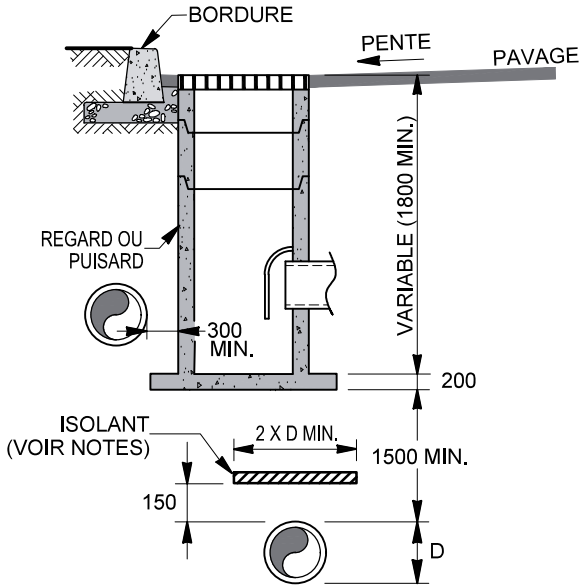

LORS D'UN CROISEMENT

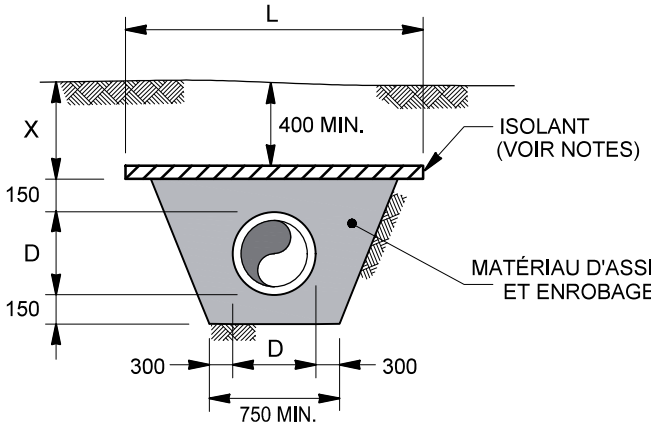

COUCHE HORIZONTALE

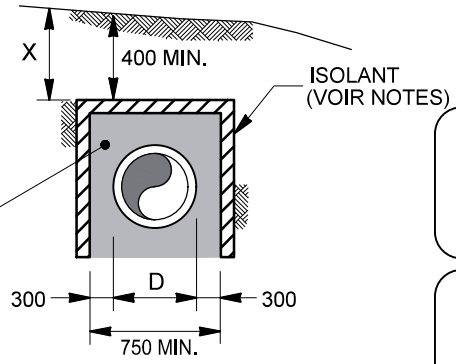

"U" RENVERSÉ

NOTES:

-LES MESURES PRÉSENTES SONT EN MM

-L'ISOLANT UTILISÉ SERA EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE AVEC UNE RÉSISTANCE THERMIQUE R-15 ET À LA COMPRESSION 60 PSI

-L'ISOLANT EST REQUIS SUR TOUTE LA LONGEUR DU CROISEMENT

-CE DESSIN N'EST PAS FINAL, ET REQUIERT L'ACCORD DE L'INGÉNIEUR POUR EN FAIRE LA MISE EN OEUVRE.

VILLE DE Beauharnois

TITRE:

DÉTAIL-TYPE

ISOLATION D'UNE CONDUITE ET LORS D'UN CROISEMENT

DESSINÉ PAR:	PRÉPARÉ PAR:	DATE:
A.K.	A.K.	1994-03-01
		DERNIÈRE RÉVISION: 2020-11-09
VÉRIFIÉ PAR:	APPROUVÉ PAR:	ÉCHELLE:
D. AUDET ing.	G. GERVAIS ing.	AUCUNE

SCEAU DE L'INGÉNIEUR: INGÉNIEUR Guillaume Gervais 5081508 QUÉBEC 2020-11-12

DISCIPLINE:	NUMÉRO DU PLAN:	
D T V O	0 0 0 0 9	1/1

G:\GENIE\X\Carte_et_Reseau\Detail_type\dwg\dessin - ACTIF\DT009-11.dwg